



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
АКБУЛАКСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ  
ОБЛАСТИ**

Главе МО Акбулакский поссовет  
Главам сельских советов

ул. Комсомольская, д. 15, п. Акбулак,  
Оренбургская обл., 461551  
Тел./факс 8 (35335) 2-15-75, 2-11-40  
E-mail: ak@mail.orb.ru

17.03.2020 № 01-01-16 - 780

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Для информирования населения о мерах безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования просим Вас разместить на доске объявлений и на сайте Вашего муниципального образования информацию о действующем порядке содержания и ремонта ВДГО и ВКГО.

Заместитель главы администрации  
по вопросам промышленности,  
строительства, ЖКХ и  
благоустройству

А.В.Прокофьев

Пётр Владимирович Горбулинский  
221-35



Акционерное общество  
«Газпром газораспределение Оренбург»  
(АО «Газпром газораспределение Оренбург»)

**Филиал в г. Соль-Илецке**

пер. Степной, д. 1А, г. Соль-Илецк,  
Оренбургская область, Российская Федерация, 461505  
тел.: +7 (35336) 3-52-02, факс: +7 (35336) 3-52-04  
e-mail: S101005@oblgaz56.ru

ОКПО 05325209, ОГРН 1025601022512, ИНН 5610010369, КПП 564602001

12.03.2020 № 14/03-03/356

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Главе администрации  
муниципального образования  
Акбулакский район  
Оренбургской области

Г.В. Павленко

*Геннадий Викторович*  
*в ред. 16.03.20*

*080320*  
*Горбушкин Геннадий В*  
*к информации*  
*16.03.20*

О направлении информации

Уважаемый Геннадий Викторович!


В целях информирования населения о мерах безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования направляем Вам информацию о действующем порядке содержания и ремонта ВДГО, ВКГО, условиях заключения договоров о техническом обслуживании и ремонте ВДГО, ВКГО, правилах безопасного использования газа, ответственности за нарушение указанных правил для размещения на официальном сайте МО Акбулакский район.

Приложение:  
Информация на бл.

Примечание: информация в формате Microsoft Word направлена на адрес электронной почты ak@mail.orb.ru.


Директор филиала

А.Б. Моргунов

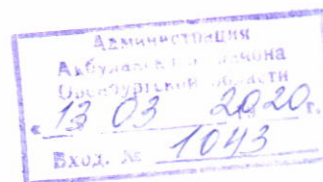

## Уважаемые жители Акбулакского района!

Помните, что природный газ требует к себе повышенного внимания!

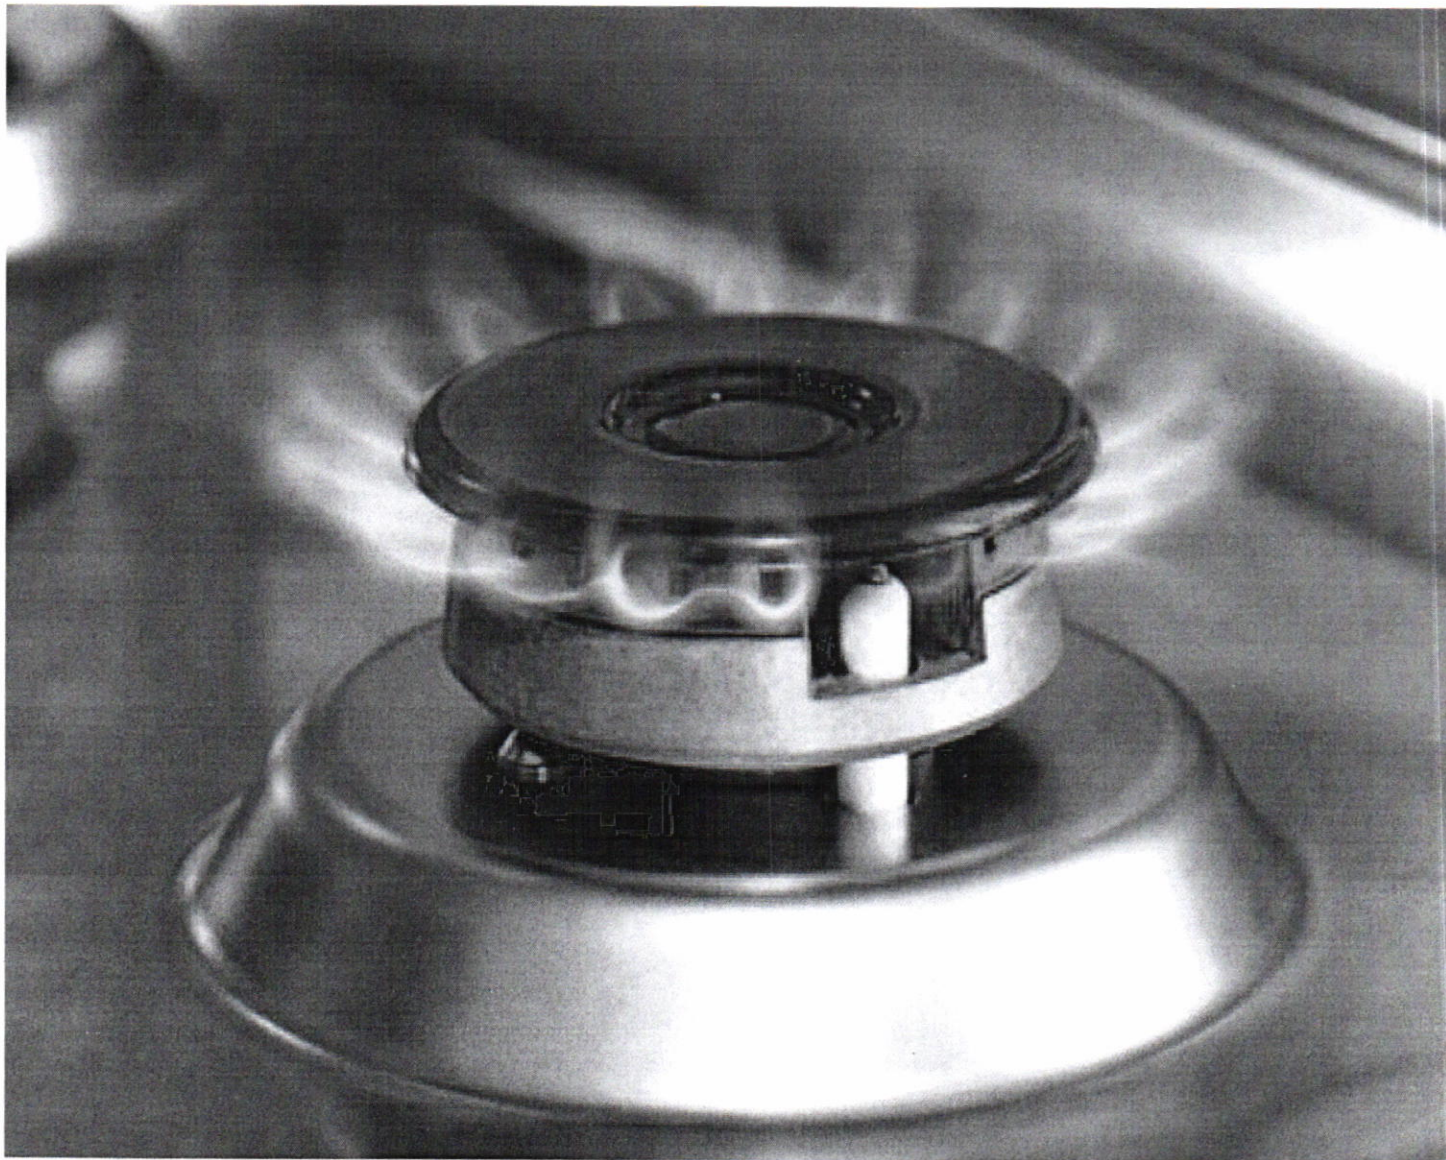

Филиал АО «Газпром газораспределение Оренбург» в г.Соль-Илецке (Соль-Илецкмежрайгаз) напоминает о необходимости соблюдения правил пользования газом в быту. Помните, что самовольный монтаж, перемонтаж и ремонт газового оборудования, опасны для жизни!

Неотъемлемой частью эксплуатации газовых приборов является ежегодное техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. 1 июня 2013 года в законную силу вступило постановление Правительства РФ № 410, в котором утверждены Правила пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Постановление усиливает ответственность абонента за несоблюдение Правил пользования газом в быту. Утечка, отсутствие тяги в дымоходе, неисправная система автоматики, самовольное подключение и переустройство газового оборудования являются основанием для прекращения подачи газа.

Согласно действующему законодательству, ответственность за исправное состояние внутридомового газового оборудования несет абонент, а природный газ может быть безопасным только при условии соблюдения правил его использования.

## **Правила безопасного использования газа собственниками (пользователями) домовладений по отношению к ВДГО и помещений в многоквартирных домах по отношению к ВКГО**

Собственникам (пользователям) домовладений и помещений в многоквартирных домах необходимо:

1. Следить за состоянием дымовых и вентиляционных каналов, содержать в чистоте карманы чистки дымоходов, проверять наличие тяги до включения и во время работы бытового газоиспользующего оборудования.

2. Обеспечить извлечение задвижки (шибера) при ее наличии из конструкции отопительной бытовой печи с установленным газогорелочным устройством и герметизацию с внешней стороны стенки дымового канала образовавшегося отверстия (щели).

3. Перед розжигом горелок бытового газоиспользующего оборудования обеспечить предварительную вентиляцию камеры сгорания (топки печи, духового шкафа) в течение 3 - 5 минут.

4. После окончания пользования газом закрыть краны на бытовом газоиспользующем оборудовании, а при размещении баллона СУГ внутри домовладения или помещения в многоквартирном доме - дополнительно закрыть вентиль баллона.

5. Незамедлительно сообщать в аварийно-диспетчерскую службу филиала АО «Газпром газораспределение Оренбург» в г.Соль-Илецке по телефону 04, 104, 112 об обнаружении следующих фактов:

- наличие утечки газа и (или) срабатывания сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений;

- отсутствие или нарушение тяги в дымовых и вентиляционных каналах;

- отклонение величины давления газа от значений, предусмотренных Правилами предоставления коммунальных услуг;

- приостановление подачи газа без предварительного уведомления со стороны специализированной организации или поставщика газа;

- несанкционированное перекрытие запорной арматуры (кранов), расположенной на газопроводах, входящих в состав ВДГО;

- повреждение ВДГО и (или) ВКГО;

- авария либо иная чрезвычайная ситуация, возникшая при пользовании газом;

- протекание через ВДГО и (или) ВКГО токов утечки, замыкания на корпус бытового газоиспользующего оборудования и уравнительных токов.

6. Перед входом в подвалы и погреба до включения электроосвещения или зажигания огня убедиться в отсутствии загазованности помещения.

7. Обеспечивать в течение сроков, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, хранение:

- уведомлений (извещений) специализированной организации, поставщика газа, предписаний органов государственного жилищного надзора и органов муниципального жилищного контроля;

- технической документации на ВДГО и (или) ВКГО, копии которой должны своевременно представляться по запросу специализированной организации, органов государственного жилищного надзора и органов муниципального жилищного контроля;

- договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО, договора о техническом диагностировании ВДГО и (или) ВКГО (при наличии), а также актов сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг).

8. Обеспечивать своевременное техническое обслуживание, ремонт, техническое диагностирование и замену ВДГО и (или) ВКГО.

9. Своевременно принимать меры по исполнению уведомлений (извещений) специализированной организации, а также предписаний органов государственного жилищного надзора и органов муниципального жилищного контроля в части соблюдения обязательных требований к наличию договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО со специализированной организацией, соответствующей требованиям, установленным Правилами пользования газом.

10. В любое время суток обеспечивать беспрепятственный доступ в помещения, в которых размещено ВДГО и (или) ВКГО, работникам аварийно-диспетчерской службы

газораспределительной организации, а также других экстренных оперативных служб в целях предупреждения, локализации и ликвидации аварий, связанных с использованием и содержанием ВДГО и (или) ВКГО.

11. В случае предстоящего отсутствия лиц более 24 часов в помещении в многоквартирном доме закрывать запорную арматуру (краны), расположенную на ответвлениях (опусках) к бытовому газоиспользующему оборудованию, кроме отопительного бытового газоиспользующего оборудования, рассчитанного на непрерывную работу и оснащенного соответствующей автоматикой безопасности.

12. Закрывать запорную арматуру (краны), расположенную на ответвлениях (опусках) к отопительному бытовому газоиспользующему оборудованию, в том числе рассчитанному на непрерывную работу и оснащено соответствующей автоматикой безопасности, в случае предстоящего отсутствия лиц более 48 часов в помещении в многоквартирном доме.

13. Обеспечивать доступ представителей специализированной организации, поставщика газа к ВДГО и (или) ВКГО в целях:

- проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту, установке, замене, техническому диагностированию ВДГО и (или) ВКГО;

- приостановления подачи газа в случаях, предусмотренных Правилами пользования газом, Правилами предоставления коммунальных услуг, Правилами поставки газа.

14. Следить за исправностью работы бытового газоиспользующего оборудования.

15. Обеспечивать надлежащее техническое состояние ВДГО и (или) ВКГО, приборов учета газа и сохранность установленных на них пломб.

16. Содержать в надлежащем санитарном состоянии помещения, в которых размещено ВДГО и (или) ВКГО, поддерживать в рабочем состоянии электроосвещение и вентиляцию в указанных помещениях.

17. Содержать бытовое газоиспользующее оборудование в чистоте.

18. Устанавливать (размещать) мебель и иные легковоспламеняющиеся предметы и материалы на безопасном расстоянии от бытового газоиспользующего оборудования в соответствии с требованиями норм противопожарной безопасности.

19. Обеспечивать приток воздуха в помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование, входящее в состав ВДГО и (или) ВКГО. При этом в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, необходимо предусматривать решетку или зазор между дверью и полом, а также специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах указанного помещения.

20. При обнаружении в помещении (домовладении, квартире, подъезде, подвале, погребе и иных) утечки газа и (или) срабатывании сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений необходимо принять следующие меры:

- немедленно прекратить пользование бытовым газоиспользующим оборудованием;

- перекрыть запорную арматуру (краны) на бытовом газоиспользующем оборудовании и на ответвлении (отпуске) к нему;

- при размещении баллона СУГ внутри домовладения или помещения в многоквартирном доме - дополнительно закрыть вентиль баллона СУГ;

- незамедлительно обеспечить приток воздуха в помещения, в которых обнаружена утечка газа;

- в целях предотвращения появления искры не включать и не выключать электрические приборы и оборудование, в том числе электроосвещение, электрозвонок, радиоэлектронные средства связи (мобильный телефон и иные);

- не зажигать огонь, не курить;

- принять меры по удалению людей из загазованной среды;

- оповестить (при наличии возможности) о мерах предосторожности людей, находящихся в смежных помещениях в многоквартирном доме, в том числе в помещениях, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме (в подъезде, коридоре, лестничной клетке и иных);

- покинуть помещение, в котором обнаружена утечка газа, и перейти в безопасное место, откуда сообщить о наличии утечки газа по телефону в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации (при вызове с мобильного телефона набрать 112 или 104, при вызове со стационарного телефона набрать 04), а также при необходимости в другие экстренные оперативные службы.

## Газовое оборудование не терпит самодеятельности!



За последнее время участились случаи взрывов газа в России. Основными причинами аварий и несчастных случаев названы: утечка газа, связанная с неудовлетворительным техническим состоянием газового оборудования жилых зданий, самовольное подключение, ремонт и переустройство газоиспользующего оборудования, нарушение правил пользования газом в быту.

### ЗАПРЕЩЕНО!

- допускать к использованию бытового газового оборудования детей дошкольного возраста или лиц, незнакомых с правилами пользования приборами;
- спать в помещении, где установлено бытовое газовое оборудование;
- самостоятельно производить ремонт и переустройство сетей газопотребления (установку дополнительного бытового газового оборудования, изменение места установки и демонтаж);
- загромождать газовую плиту посторонними предметами, класть возле нее и в духовой шкаф легковозгораемые предметы (тряпки, бумагу и т. п.);
- оставлять без присмотра газовую плиту с зажженными горелками, а также использовать ее для обогрева помещения;
- привязывать над газовой плитой веревки для развешивания белья и других вещей. Недопустимо заливание горелок жидкостями;
- пользоваться газовой колонкой при отсутствии или недостаточной тяге в дымоходе и притока вентиляционного канала, а также при обратной тяге;
- закрывать щель внизу двери помещений, где установлена газовая колонка, так как прекращение притока свежего воздуха нарушит необходимый воздухообмен;
- эксплуатировать газовый котел, колонку и газифицированную печь с неисправной системой автоматики безопасности.

АО «Газпром газораспределение Оренбург» - специализированная организация, которая проводит техническое обслуживание газового оборудования в Оренбургской области.

- Обслуживание внутридомового газового оборудования является залогом Вашей безопасности.
- Проведение технического обслуживания позволяет продлить срок службы газового оборудования.
- Каждый абонент обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние газового оборудования и своевременно заключать договор о техническом обслуживании (Постановление Правительства РФ от 14.05.2013 N410).

Работы по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования выполняются специализированной организацией, на основании договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, заключенного между заказчиком и исполнителем. Условия договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (Постановление Правительства РФ от 14.05.2013 N410).

Всю подробную информацию об условиях заключения договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО (ВКГО), об условиях оплаты можно получить на сайте [www.oblgaz56.ru](http://www.oblgaz56.ru) либо из постановления Правительства РФ № 410 от 14.05.2013г., либо в службе ВДГО Акбулакской КЭС филиала АО «Газпром газораспределение Оренбург» в г.Соль-Илецке по адресу: п.Акбулак ул. Крамаренко, д.40 тел. (35335)222-04; (35335)223-04

**Отсутствие договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования, несоблюдение физическими лицами своей обязанности по содержанию имущества в соответствии с требованиями действующего законодательства может повлечь за собой угрозу для жизни людей, сохранности зданий и сооружений.**



## ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

Нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 9.23 КоАП РФ:

1. Нарушение требований к качеству (сроку, периодичности) выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО (ВКГО) либо невыполнение работ (неоказание услуг) по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО (ВКГО) влечет наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей;
- на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
- на юридических лиц - от сорока тысяч до ста тысяч рублей.

2. Уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, если заключение такого договора является обязательным, влечет наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей;
- на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
- на юридических лиц - от сорока тысяч до ста тысяч рублей.

3. Отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в случае уведомления о выполнении таких работ в установленном порядке влечет наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей;
- на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
- на юридических лиц - от сорока тысяч до ста тысяч рублей.

4. Уклонение от замены оборудования, входящего в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, в случаях, если такая замена является обязательной в соответствии с правилами обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, либо уклонение от заключения договора о техническом диагностировании внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, если заключение такого договора является обязательным, влечет наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей;
- на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
- на юридических лиц - от сорока тысяч до ста тысяч рублей.

5. Вышеперечисленные действия (бездействия), приведшие к аварии или возникновению непосредственной угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, влекут наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей;
- на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей;
- на юридических лиц - от ста тысяч до четырехсот тысяч рублей.

6. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного вышеперечисленными действиями (бездействиями), влечет наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей;
- на должностных лиц - от десяти тысяч до сорока тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет;
- на юридических лиц - от восьмидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.